

空調設備 改修部分 平面図

1:100

改修内容 (以下、文中、機器番号、右欄の*印は、既設図面における機器番号を示す)

- ・排気ファンEF-6*の移設並びにEF-6*系統のダクト及びバントキャップの移設。
- ・換気扇EF-5*系統のダクト及びバントキャップの移設。
- ・和室天井に制気口を新設(新設制気口リスト参照)並びにダクト接続。(図示の通り)
- ・控室(1)(2)(改修後警備員室)のACR-1*1台の移設。ACR-1*の備置室は和室への移設。
- ・並びに、当該ルームエアコン系統の冷媒管、ドレン配管の撤去。ドレンの配管は、警備員室内PSを介して、屋外へ排水とする。
- ・控室(1)の制気口の撤去
- ・改修に伴い、撤去したダクト及び配管類は可能な限り再使用するものとする。

機器リスト [移設または撤去分]

機器番号	名称	仕様及び付属品	台数	種別	電源	電気容量	備考
ACR* 1	空冷ヒートポンプ ルームエアコン	壁掛型 インバータタイプ 冷房能力 2.2 kW、暖房能力 3.2 kW 冷媒配管 6.4φ×12.7φ	2	圧縮機 ファン(外) ファン(内)	1φ100V	600 W 10 W 15 W	控室(2)設置の 1台は移設 控室(1)設置の 1台は移設
EF* 6	排気ファン	荷重ボックス付ストレートシロッコファン #1 1/4 x 200 CMH x 20 mmA ₂	1		1φ100V	50 W	廊下天井内 から、備置室 天井内へ移設


*M-4.5図参照の事

既設建物案内図


新設制気口リスト

和室	
VHS 300 x 300	
SA	1
BOX 400 x 400 x 300	
HS 300 x 300	
RA	1
BOX 400 x 400 x 300	

* BOXはGW25t以内とする。

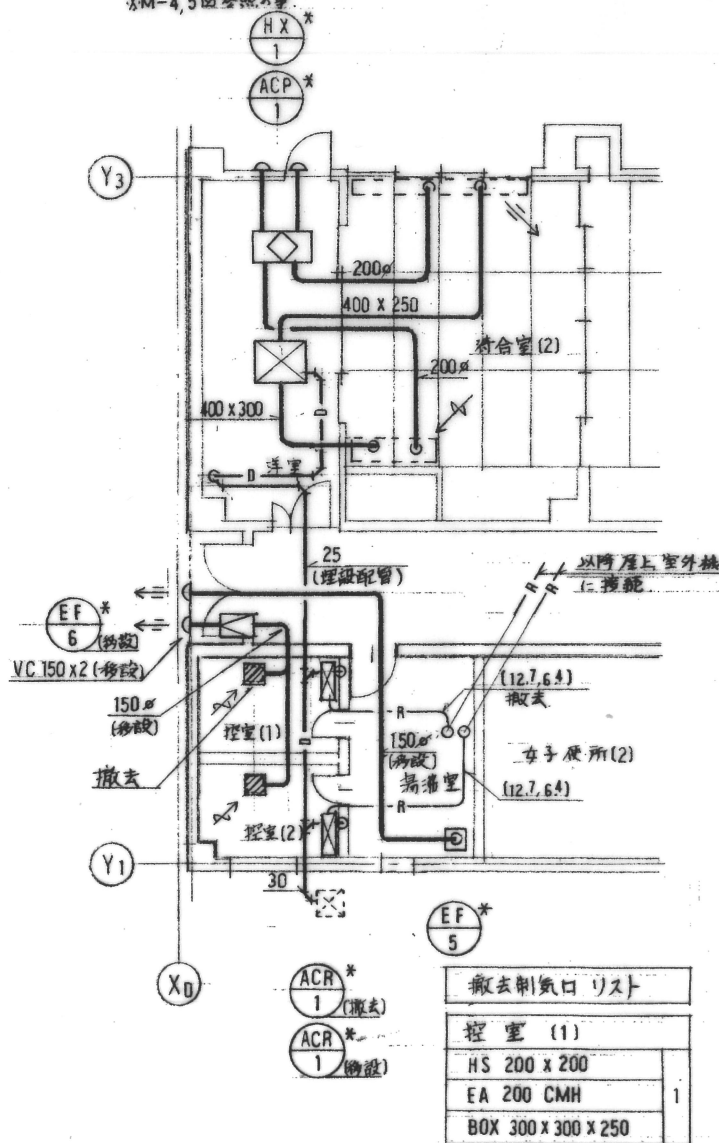

改修前平面図

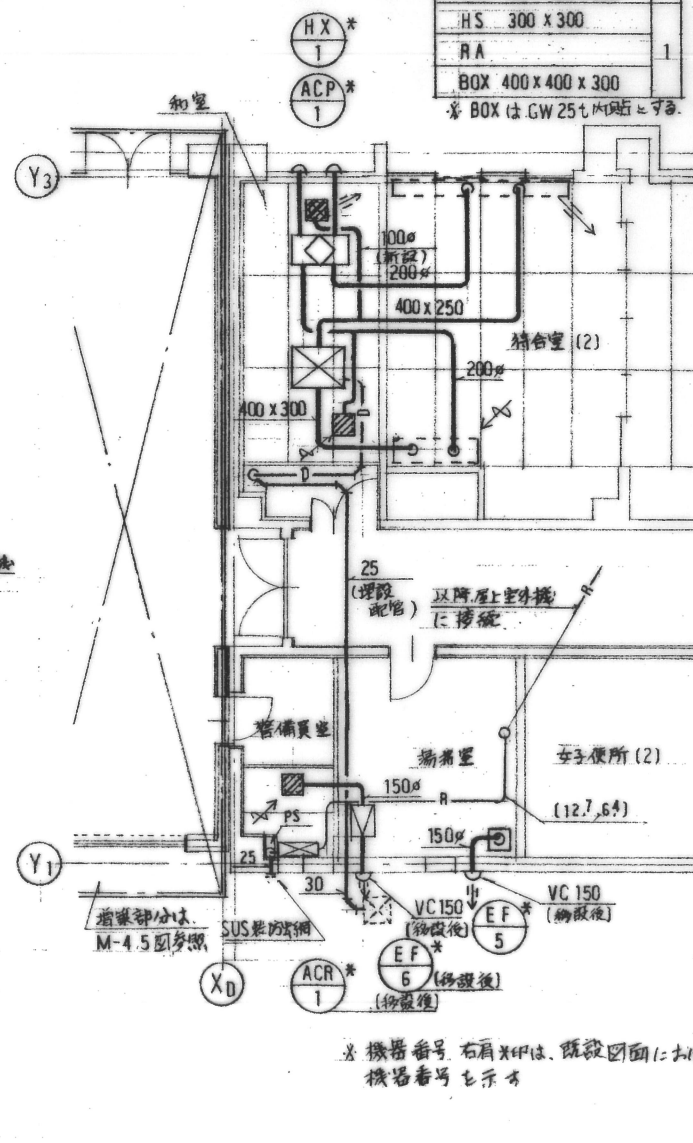

改修後平面図

* 機器番号、右欄*印は、既設図面における機器番号を示す

衛生設備 改修部分 平面図

1:500

