
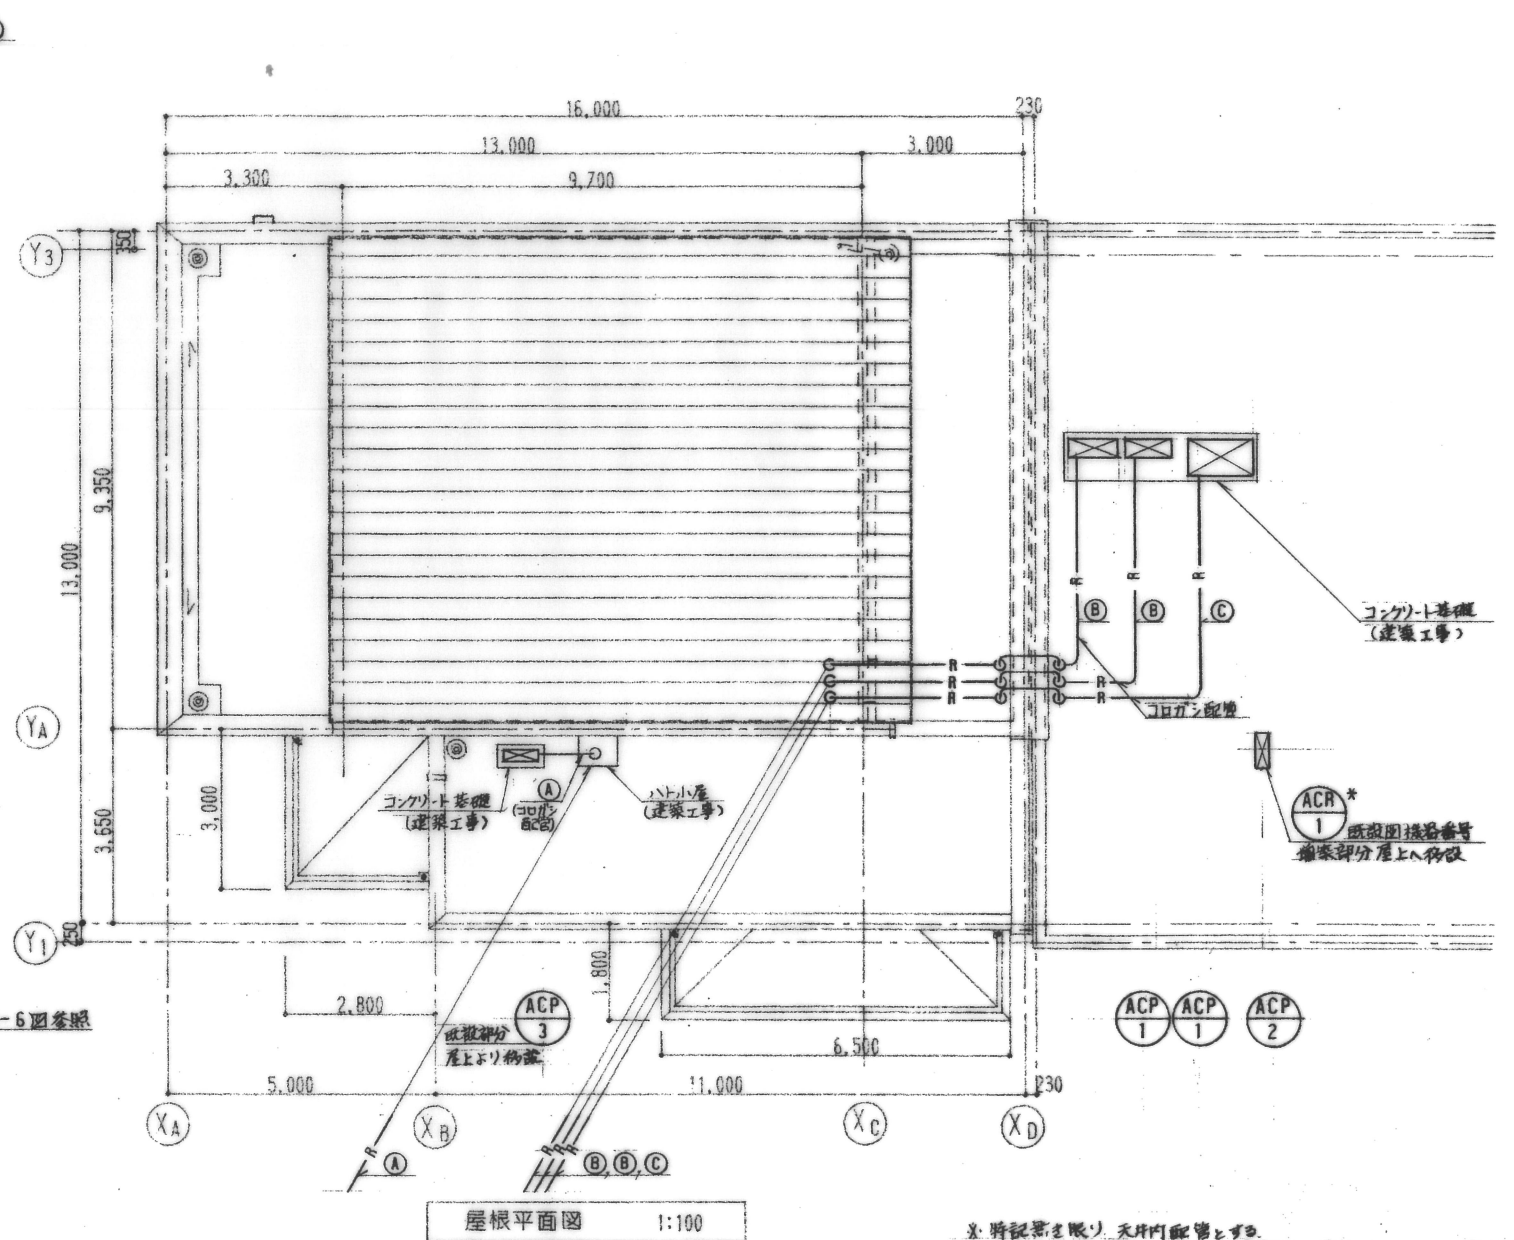


| 冷媒管リスト | | |
|--------|------|------|
| 記号 | 液管 | ガス管 |
| (A) | 6.4 | 12.7 |
| (B) | 9.5 | 19.1 |
| (C) | 12.7 | 25.4 |

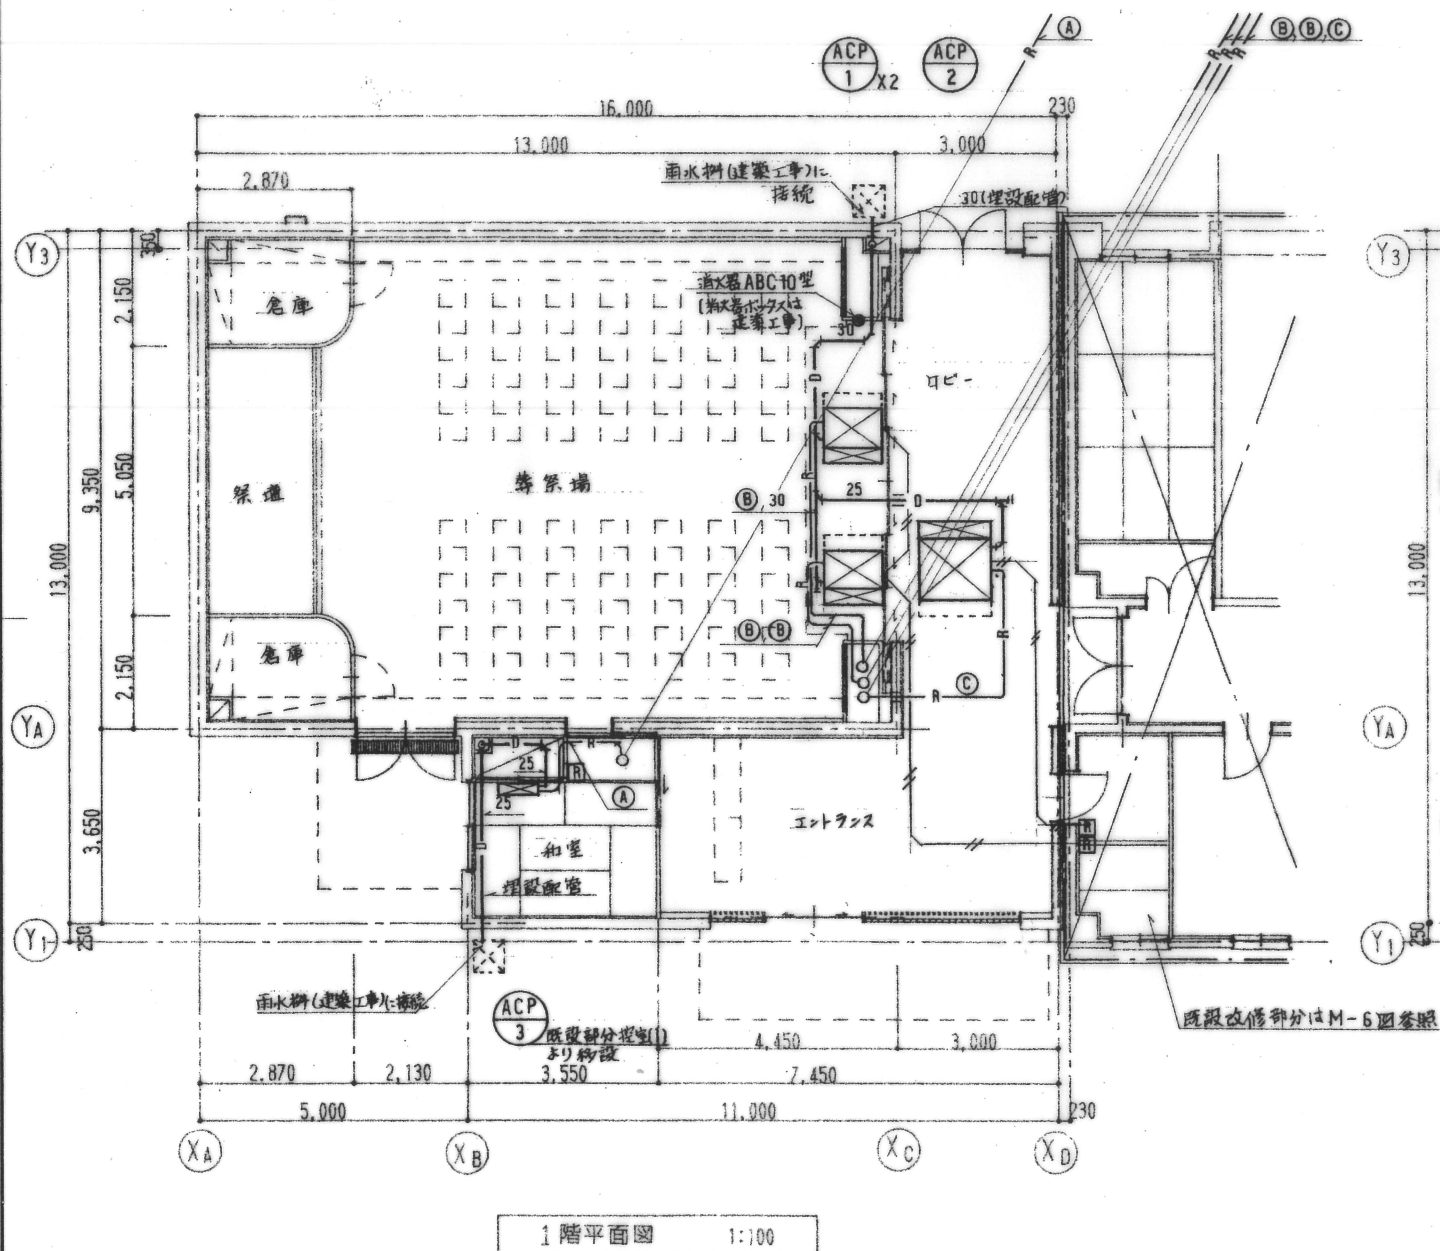

※ 特記無き限り、天井内配管とする。
 ※ 雨水排水(建築工事)に接続する空調排水配管には、SUS製排水網を設ける。
 ※ 室外機-室内機間の液配管(CVV-S 1.25"-2C)は、冷媒管に注意とする。
 ※ リモコンスター室内機間の液配管は CVV-S 1.25"-2C とする。

| | | | | | | |
|-------|---|----|---|-------------|--------------------|-----------|
| 作成年月日 | ・ | 備考 | 株式会社 類設計室 一級建築士事務所 | 監修 横田 設計 製図 | 工事名称 富田林市立斎場整備工事 | 図面No. M-4 |
| 第1回 | ・ | | 本社 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神ビル8F 06-305-2222 | | 図面名称 空調設備 平面図 [配管] | 縮尺 1:100 |
| 第2回 | ・ | | 東京事務所 東京都港区西新橋2-16-1 大ばこセンター 03-3434-3131 | | | |
| 第3回 | ・ | | 大阪事務所 大阪市淀川区西中島4-2-26 天神ビル8F 06-305-6666 | | | |